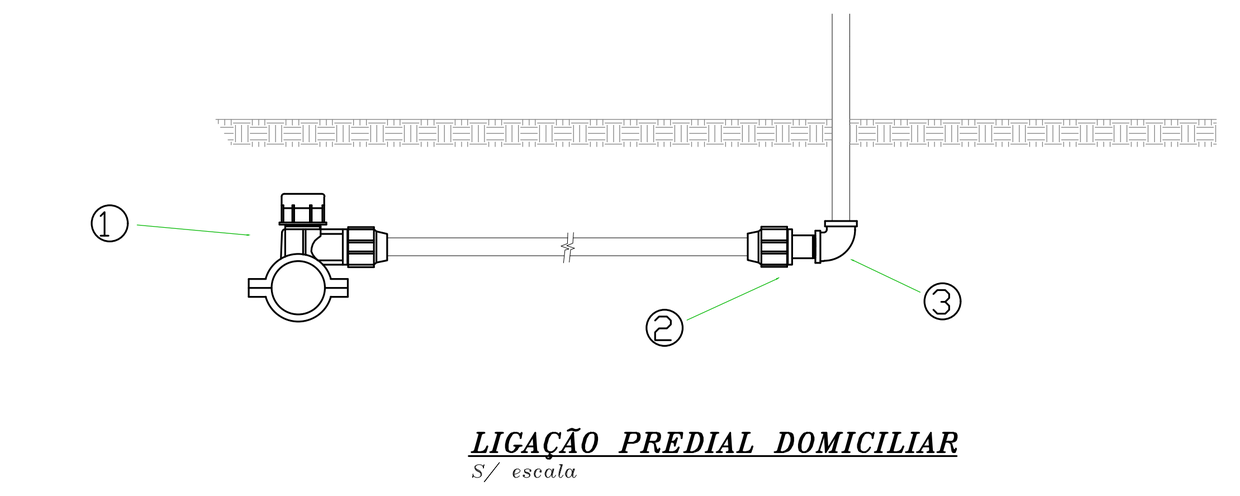

LIGAÇÃO PREDIAL DOMICILIAR
S/ escala

01 - Tê de serviço integrado (63 ou 110) X 20mm
02 - Adaptador PEAD 20mm
03 - Curva galvanizada 90° X 20mm

NOTAS:

Os registros destinados a descarga previstos no projeto, deverão possuir o tubo que conduz o descarte de água conectado preferencialmente na sequência de prioridades abaixo:

1 - Conexão com a boca de lobo mais próxima (na impossibilidade deste, item 02);

2 - Conexão com o poço de visita da galeria de água pluvial mais próximo (na impossibilidade deste, item 03);

3 - Descarte superficial pela sarjeta;

LEGENDA:

- Vala no asfalto (ligação domiciliar Ø63mm) 1,50 (comprimento) x 0,90 (largura) x 1,20 (profundidade)
- Vala no asfalto (ligação domiciliar Ø110mm) 1,50 (comprimento) x 0,90 (largura) x 1,20 (profundidade)
- Vala no asfalto (ligação domiciliar Ø160mm) 1,50 (comprimento) x 0,90 (largura) x 1,20 (profundidade)
- Vala na calçada (ligação domiciliar) 0,50 (comprimento) x 0,50 (largura) x 1,20 (profundidade)
- Vala de conexão para rede de PEAD Ø63mm: 1,50 (comprimento) x 1,00 (largura) x 1,20 (profundidade)
- Vala de conexão para rede de PEAD Ø110mm: 1,50 (comprimento) x 1,00 (largura) x 1,20 (profundidade)
- Vala de conexão para rede de PEAD Ø160mm: 1,50 (comprimento) x 1,00 (largura) x 1,20 (profundidade)
- Vala de equipamento para rede de PEAD Ø63mm: 2,50 (comprimento) x 1,00 (largura) x 1,20 (profundidade)
- Vala de equipamento para rede de PEAD Ø110mm: 2,50 (comprimento) x 1,00 (largura) x 1,20 (profundidade)
- Vala de equipamento para rede de PEAD Ø160mm: 2,50 (comprimento) x 1,00 (largura) x 1,20 (profundidade)
- Rede de PEAD de Ø63mm (SUBSTITUIÇÃO)
- Rede de PEAD de Ø63mm (INSTALAÇÃO)
- Rede de PEAD de Ø110mm (SUBSTITUIÇÃO)
- Rede de PEAD de Ø160mm (SUBSTITUIÇÃO)
- 000 Númeração de contagem das ligações domiciliares
- 000 Númeração de contagem das valas na calçada
- 000 Númeração de contagem das valas no asfalto
- 000 Númeração de contagem das valas de conexão Ø63mm
- 000 Númeração de contagem das valas de conexão Ø110mm
- 000 Númeração de contagem das valas de conexão Ø160mm
- 000 Númeração de contagem das valas de equipamento Ø63mm
- 000 Númeração de contagem das valas de equipamento Ø110mm
- 000 Númeração de contagem das valas de equipamento Ø160mm
- Simbologia da ligação domiciliar
- Registro de descarga fofo Ø50mm
- Registro de gaveta fofo Ø50mm (Uso Operacional)
- Registro de gaveta fofo Ø100mm (Uso Operacional)
- Registro de gaveta fofo Ø150mm (Uso Operacional)
- Boca de lobo existente no logradouro
- Delimitação de divisa de loteamento
- Medidor de vazão

CODEN

Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa
Empresa da Prefeitura

TITULO
SITUAÇÃO PROPOSTA:
ADEQUAÇÃO DE SETORIZAÇÃO COM MEDIÇÃO DE VAZÃO E SUBSTITUIÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA E DE LIGAÇÕES DOMICILIARES DO "SETOR 17 - JARDIM CAPUAVA", NO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

PREFEITO MUNICIPAL BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA	FOLHA 01/02
DIRETOR PRESIDENTE ENGº RICARDO ONGARO	
AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº ERIC ANTHONY PADELA	
DESENHO: TECº THIAGO S. RODRIGUES — ESCALAS: 1:1000 — DATA: 19/JAN/2017	

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA
DIRETOR PRESIDENTE - ENGº RICARDO ONGARO

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGº ERIC ANTHONY PADELA
CREA: 5061923291
ART: 28027230171480205