


REV.	DESCRIÇÃO	ELAB.	VER.	APR.
△0	EMIÇÃO INICIAL	NCJ 20/09/16	LMG 20/09/16	LAF 20/09/16
△1	REVISADO NORMA	NCJ 03/10/16	LMG 03/10/16	LAF 03/10/16
△2	INSERIDO RESPONSÁVEL TÉCNICO	NCJ 10/12/16	LMG 10/12/16	LAF 10/12/16




LISTAGEM PARA 01 CONJUNTO  
FABRICAR 02 CONJUNTOS  
PESO UNIT = 35,2 kg

4	1	FLANGE SOLTO, DIN 2642, CL PN10, AÇO FORJADO, DN 10"	ASTM A-105	-	-	19,5
3	0,12 m²	CHAPA AÇO INOX #4mm, 350 X 350	AISI-304	-	-	3,9
2	0,38 m	TUBO INOX SCH 10S, DN 10"	AISI-304	-	-	10,6
1	1	PESTANA ESTAMPADA CURTA, INOX, SCH 10S, DN 10"	AISI-304	-	-	1,2
ITEM	N. PEÇAS	DESCRIÇÃO	MATERIAL	REF. DES.	MODELO	PESO

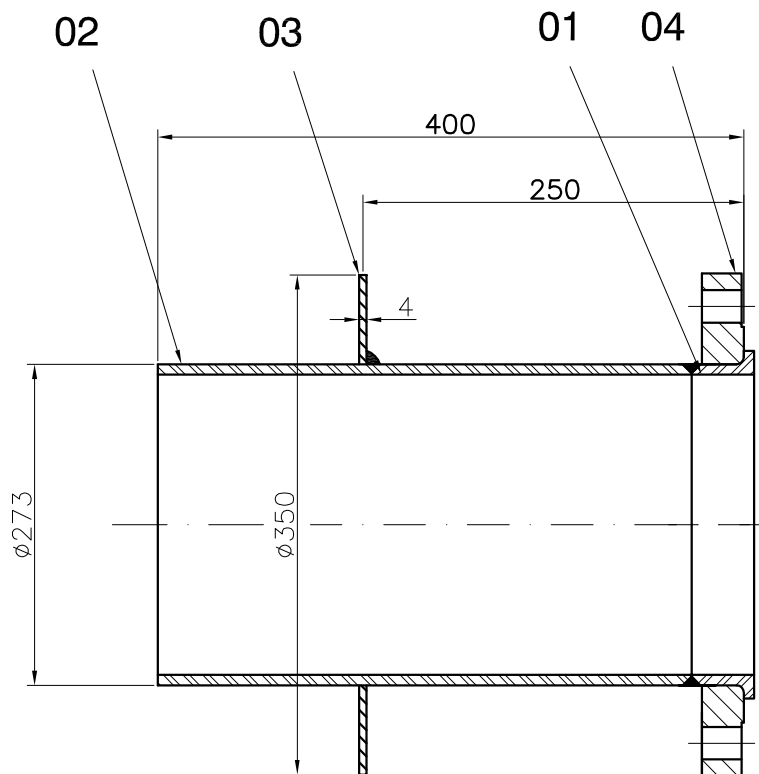

A ECOLOGIC MANTERÁ SEMPRE O DIREITO DE PROPRIEDADE DESTES DESENHO E ANEXOS CONFIADOS AO DESTINATÁRIO. ELES NÃO DEVEM SER COPIADOS, REPRODUZIDOS, COMUNICADOS, E/OU POSTOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS, SEM NOSSA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, CONFORME LEI Nº5772/71. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI Nº5998/73.

PROJ. Nº: 16919			CLIENTE: CODEN - CIA DESENVOLVIMENTO NOVA ODESSA		
	DATA	RUBRICA	TÍTULO:  ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA - 150 m³/H INSERTOS METÁLICOS BOCAL Ø10" X 400 - LADRÃO DECANTADOR		
DES.	20/09/16	NCJ			
VER.	20/09/16	LMG			
APR.	20/09/16	LAF			
ESCALA		PADRÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO   EVERTON DOS SANTOS SILVA CREA/SP: 5063010345 ART: 92221220161176245		
S/ESC		A4			
			DESENHO Nº M-A4-16919-04		REV. 2